

Dešťová kanalizace - STOKA DK1
PP SN10 - DN 250 - 136,73 m

přípojka UV1-UV6 PVC SN 8 DN 150 - celková délka 5,3 m
přípojka liniové odvodnění PVC SN 8 DN 200 - 2,3 m

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NADZEMNÍ

VODOVOD


KANALIZACE

PROPUSTEK

NAVRŽENÁ VEDENÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÁ

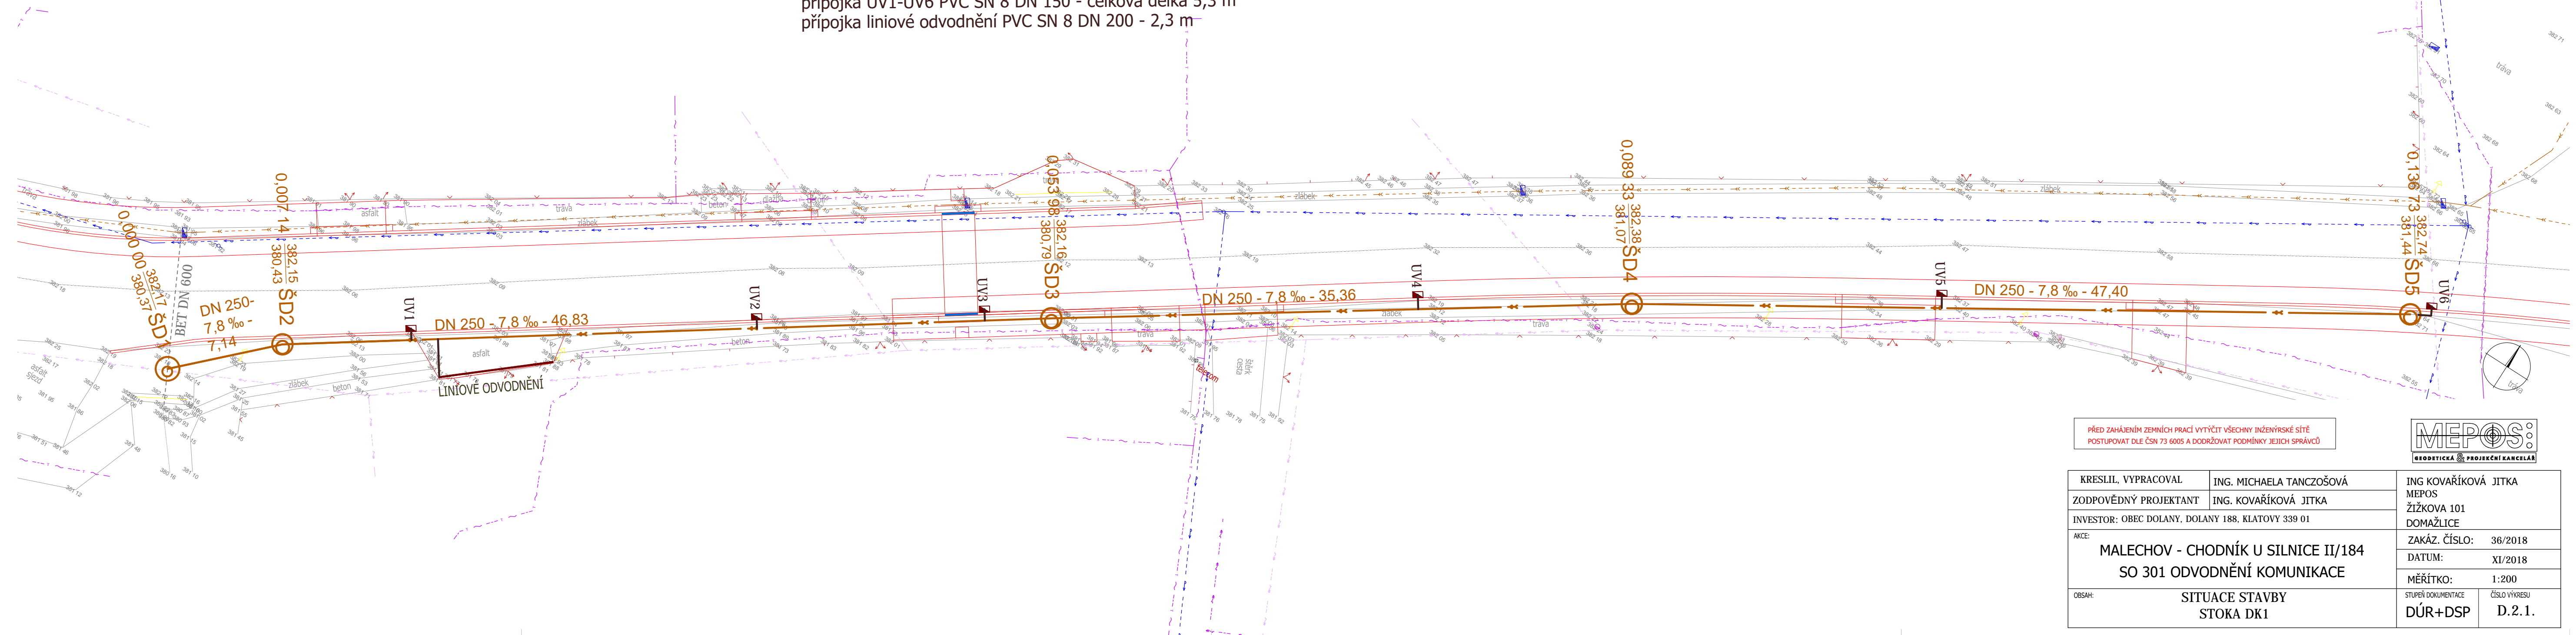

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
POSTUPOVAT DLE ČSN 73 6005 A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ



KRESLIL, VYPRACOVAL	ING. MICHAELA TANCZOŠOVÁ	ING KOVAŘÍKOVÁ JITKA MEPOS ŽIŽKOVA 101 DOMAŽLICE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KOVAŘÍKOVÁ JITKA	
INVESTOR: OBEC DOLANY, DOLANY 188, KLATOVY 339 01		ZAKÁZ. ČÍSLO: 36/2018
AKCE: MALECHOV - CHODNÍK U SILNICE II/184 SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		DATUM: XI/2018
OBSAH: SITUACE STAVBY STOKA DK1		MĚŘÍTKO: 1:200
		STUPĚŇ DOKUMENTACE DÚR+DSP
		ČÍSLO VÝKRESU D.2.1.