
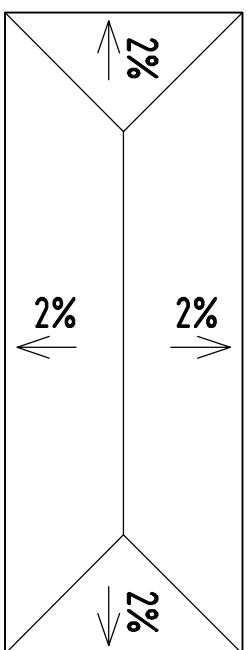


spádování povrchu hlavice komínů, příklad pro čtvercový / obdélníkový půdorys



komín číslo	plocha omítky nové m <sup>2</sup>	plocha omítky odstraněné m <sup>2</sup>	objem betonu spodní deska m <sup>3</sup>	objem betonu horní deska m <sup>3</sup>
K1	4,10	4,10	0,12	0,11
K2	3,31	3,31	0,19	0,17
K3	2,10	2,10	0,12	0,11
K4	6,32	6,32	0,32	0,30
K5	8,16	8,16	0,32	0,30
K6	4,45	4,45	0,22	0,20
K7	4,25	4,25	0,14	0,13
K8	4,25	4,25	0,14	0,13
celkem	36,95	36,95	1,58	1,43

VZT mřížka - oboustranně umístěná,  
velikost 20/20cm, barva dle fasády,  
zajiště včetně síťky proti hmyzu,  
umístit na osu průduchu

POZNÁMKA: VŠEKERÉ ROZMĚRY BUDOU DODĚNÝ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ  
aktualizace 04/2025

HIP:	Ing. Josef Chmelík s.c.	CHMELÍK obchodní a projektová kancelář, s.r.o. Křmířská 105, 318 01 Pízeň, tel: 771601057	
ZODP. PROJ.:	Ing. Petr Chmelík		
INVESTOR:	Muzeum jižního Plzeňska v Blatovicích, p.o.	STUPEŇ:	DPS
AKCE: Oprava nadstřešních částí komínů zámku Hradiště Hradiště u Blavíc č.p. 1, p.č. st. 30		ZAK. č.:	ČÁST:
		MĚR.:	1 : 50
OBSAH:	KOMÍŇNÝ	DATUM:	05/2025
		č.: D.1.1.2.	