


ZPRÁVA Č. RT-2025-023

STANOVENÍ MOCNOSTI ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ

KRANDOVA ULICE - STOD

OBJEDNATEL:	DODAVATEL:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Koterovská 462/162 326 00 Plzeň Kontaktní osoba: p. David Stieber tel. +420 778 708 874 e-mail: david.stieber@suspk.eu	ROADTEST s.r.o. Borská 1232/40 a, Skvrňany, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Ondřej Provinský tel. +420 731 601 083 e-mail: provinsky.ondrej@roadtest.cz

Datum vyhotovení zprávy:	10-04-25	Schválil:	Ondřej Provinský
Vyhotovil:	Anna Bendová		
Celkem stran vč. titul. listu:	4	Razítko a podpis:	 ROADTEST s.r.o. Borská 1232/40a 301 00 Plzeň IČ: 05311594 DIČ: CZ05311594

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Obchodní firma	ROADTEST s.r.o.
Sídlo	Borská 1232/40 a, Skvrňany, 301 00 Plzeň
IČO	05311594
DIC	CZ05311594
Spisová značka	33081 C, Krajský soud v Plzni
Statutární orgán	Ing. Martin Šrajer – jednatel
Bankovní spojení	KB Plzeň 115-3040570247/0100
web:	www.roadtest.cz

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Na základě rámcové dohody č. 8500009680, bylo na akci KRANDOVA ULICE - STOD, proveden odběr 4 ks jádrových vývrtů, pro stanovení mocnosti asfaltového souvrství.

Tloušťky jednotlivých vrstev v mm

Č. vývrtu	1	2	3	4
staničení	0,055 PS	0,125 LS	0,195 PS	0,240 LS
AC obrus	43	65	55	55
AC ložná	57	30	40	---
AC podkladní	---	---	---	---
AC ostatní vrstvy	---	31	27	---
Penetrační makadam	---	---	---	80
AC celkem	100	125	122	135


Fotodokumentace vývrtů – viz příloha č. 2

3. PŘÍLOHY

- 1) Situace
- 2) Fotodokumentace

SITUACE

KRANDOVA ULICE - STOD

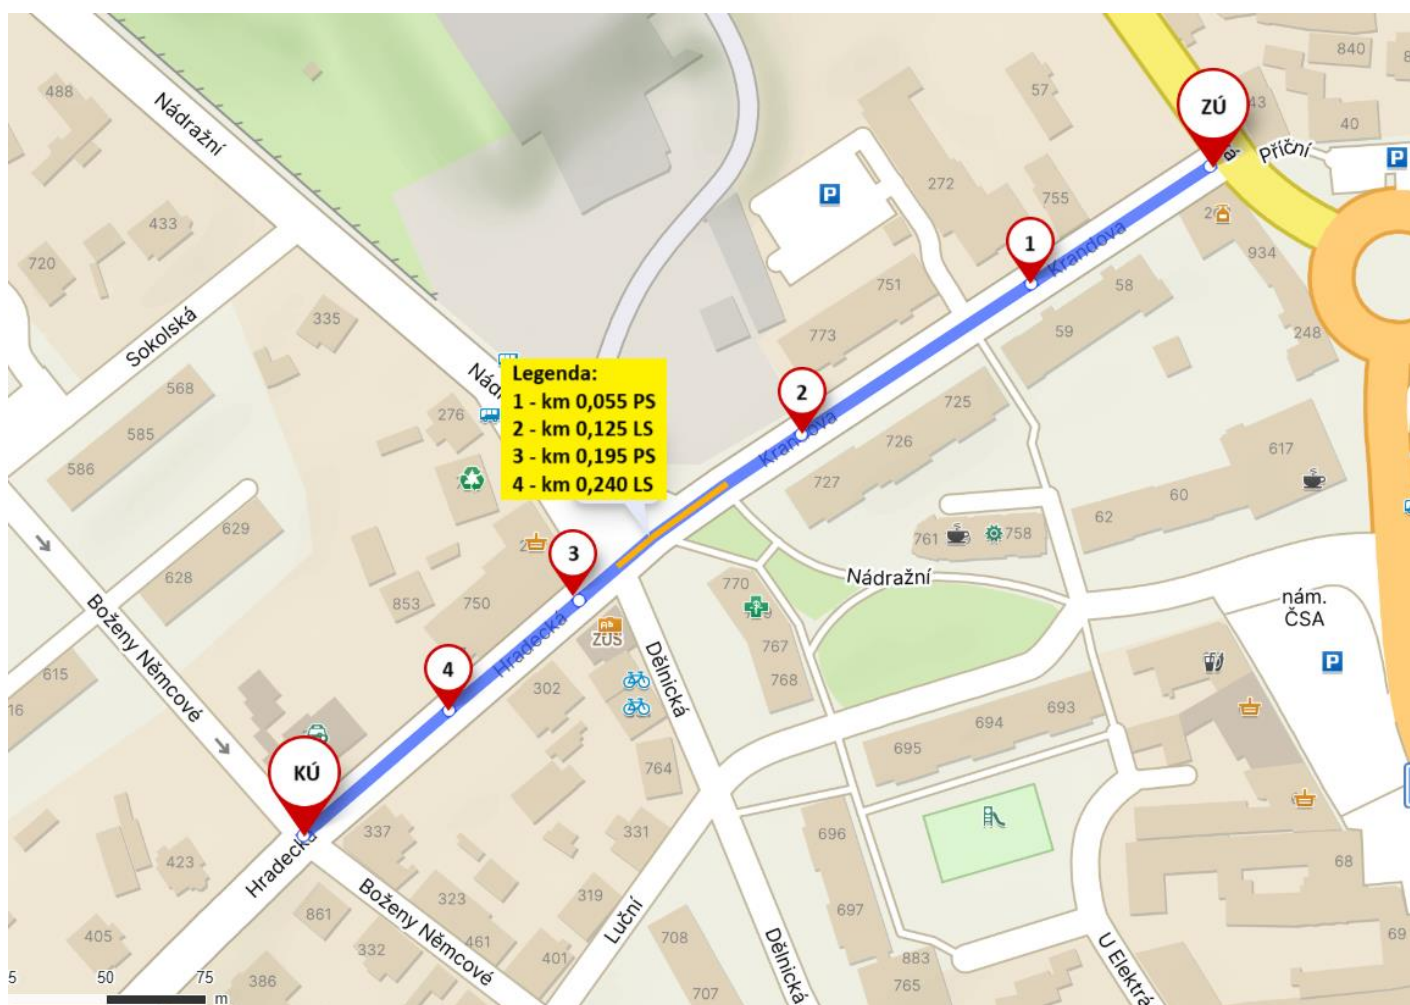

PŘÍLOHA č. 2**FOTODOKUMENTACE
KRANDOVA ULICE - STOD****Jádrový vývrt č. 1****Jádrový vývrt č. 2**

FOTODOKUMENTACE**KRANDOVA ULICE - STOD**

Jádrový vývrt č. 3



Jádrový vývrt č. 4

